
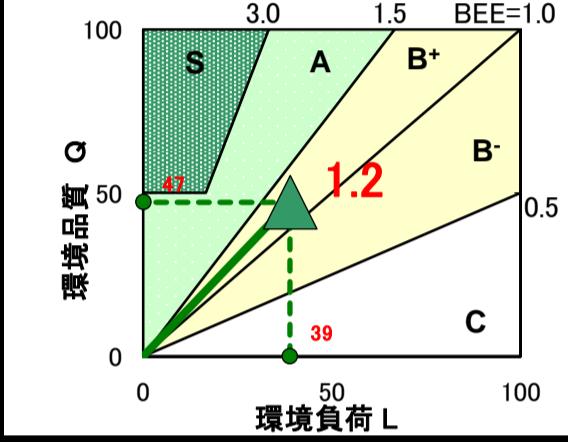
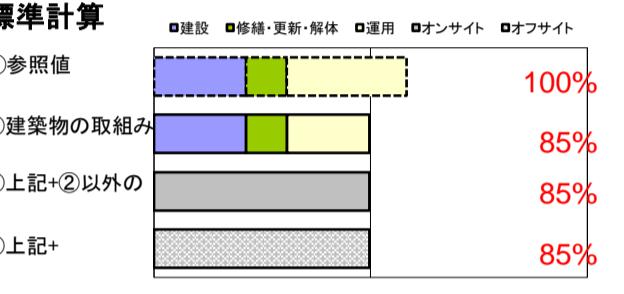
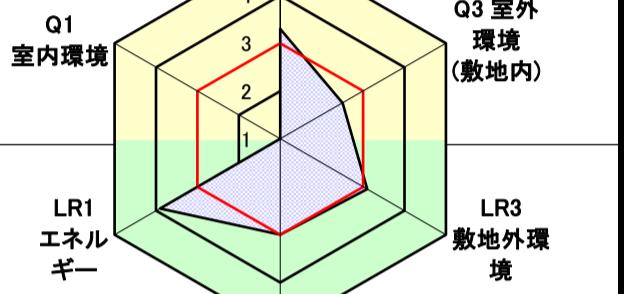

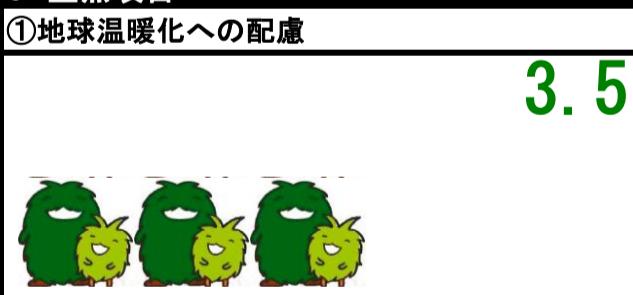
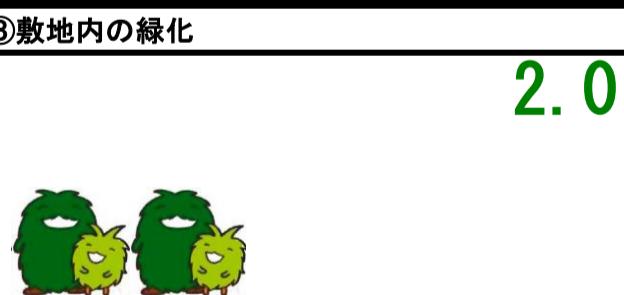


CASBEE あいち

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き ■使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)株式会社 近藤鐵工所 ATC装置製造工場	階数	地下0階地上2階
建設地	愛知県蒲郡市水竹町下沖田11番1、平田町二反田5番 外	構造	S造
用途地域	市街化調整区域	平均居住人員	70 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2021年8月 予定	評価の実施日	2021年7月13日
敷地面積	27,839 m ²	作成者	橋田 幹典
建築面積	7,784 m ²	確認日	2021年7月14日
延床面積	8,560 m ²	確認者	橋田 幹典

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)		2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)		2-3 大項目の評価(レーダーチャート)	
BEE = 1.2					
S: ★★★★★ A: ★★★★☆ B+: ★★★★ B-: ★★★ C: ★	A: ★★★★☆ B+: ★★★★ B-: ★★★ C: ★	30%: ★★★☆☆ 60%: ★★★☆☆ 80%: ★★★☆☆ 100%: ★★★☆☆ 100%超: ★★★☆☆	30%: ★★★☆☆ 60%: ★★★☆☆ 80%: ★★★☆☆ 100%: ★★★☆☆ 100%超: ★★★☆☆	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
					
		このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO ₂ 排出量の目安で示したもの			
2-4 中項目の評価(バーチャート)					
Q 環境品質					
Q1 室内環境		Q2 サービス性能		Q3 室外環境 (敷地内)	
Q1のスコア= 0.0		Q2のスコア= 3.3		Q3のスコア= 2.5	
音環境	温熱環境	光・視環境	空気質環境	機能性	耐用性
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	対応性
LR 環境負荷低減					
LR1 エネルギー		LR2 資源・マテリアル		LR3 敷地外環境	
LR1のスコア= 3.9		LR2のスコア= 3.0		LR3のスコア= 3.1	
建物外皮の自然エネ	設備システム効率的	水資源	非再生材料の汚染物質	地球温暖化	地域環境周辺環境
5.0	4.1	3.4	3.0	3.5	2.9
3 重点項目					
①地球温暖化への配慮	③敷地内の緑化	3.5	2.0	外構緑化指標(外構緑化面積/外構面積) 59.7 %	
		建物緑化指標(建物緑化面積/建築面積) 0.0 %			
②資源の有効活用	④地域材の活用	3.1	1.0	<外装材に使用した地域性のある材料> なし <建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材> なし	
各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。					
①地球温暖化への配慮	外構緑化指標 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)}} \times 100$				
LR-3 1 地球温暖化への配慮					
②資源の有効活用	建物緑化指標 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$				
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性					
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減					
③敷地内の緑化					
Q-3 1 生物環境の保全と創出					

$$\text{外構緑化指標} = \frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)}} \times 100$$

$$\text{建物緑化指標} = \frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$$



スコアシート 実施設計段階		独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
配慮項目				評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	
Q 建築物の環境品質									
Q1 室内環境									
1 音環境					-	-			
1.1 室内騒音レベル				3.0	-	-			
1.2 遮音				-	-	-			
1 開口部遮音性能				-	-	-			
2 界壁遮音性能				-	-	-	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	-	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	-	3.0	-	
1.3 吸音				-	-	-	3.0	-	
2 溫熱環境				-	-	-			
2.1 室温制御				-	-	-			
1 室温				3.0	-	-	3.0	-	
2 外皮性能				3.0	-	-	3.0	-	
3 ゾーン別制御性				3.0	-	-	-	-	
2.2 湿度制御				3.0	-	-	3.0	-	
2.3 空調方式				3.0	-	-	3.0	-	
3 光・視環境				-	-	-			
3.1 昼光利用				-	-	-			
1 昼光率				3.0	-	-	3.0	-	
2 方位別開口				-	-	-			
3 昼光利用設備				3.0	-	-	3.0	-	
3.2 グレア対策				-	-	-			
1 昼光制御				5.0	-	-	3.0	-	
3.3 照度				3.0	-	-	3.0	-	
3.4 照明制御				3.0	-	-	3.0	-	
4 空気質環境				-	-	-			
4.1 発生源対策				-	-	-			
1 化学汚染物質				3.0	-	-	3.0	-	
4.2 換気				-	-	-			
1 換気量				3.0	-	-	3.0	-	
2 自然換気性能				3.0	-	-	3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮				3.0	-	-	3.0	-	
4.3 運用管理				-	-	-			
1 CO ₂ の監視				3.0	-	-			
2 喫煙の制御				3.0	-	-			
Q2 サービス性能					-	0.43	-	-	3.3
1 機能性									
1.1 機能性・使いやすさ		独自		-	-	-			
1 広さ・収納性				3.0	-	-	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応				3.0	-	-	3.0	-	
3 バリアフリー計画				3.0	-	-			
1.2 心理性・快適性				-	-	-			
1 広さ感・景観 (天井高)				3.0	-	-	3.0	-	
2 リフレッシュスペース				3.0	-	-	-	-	
3 内装計画				3.0	-	-			
1.3 維持管理				-	-	-			
1 維持管理に配慮した設計				3.0	-	-			
2 維持管理用機能の確保				3.0	-	-			
2 耐用性・信頼性				0.5	3.0	0.52	-	-	3.0
2.1 耐震・免震・制震・制振		②		0.4	3.0	0.48	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	3.0	0.80	-	-	
2 免震・制震・制振性能				3.0	3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数				0.3	3.3	0.33	-	-	
1 車体材料の耐用年数				-	3.0	0.23	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				-	3.0	0.23	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				-	3.0	0.09	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				-	3.0	0.08	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				-	5.0	0.15	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔				-	3.0	0.23	-	-	
2.4 信頼性				0.1	2.8	0.19	-	-	
1 空調・換気設備				3.0	3.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20	-	-	
3 電気設備				3.0	3.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法				3.0	3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備				3.0	2.0	0.20	-	-	

給水管に硬質塩化ビニール鋼管を採用

3 対応性・更新性	②	工場の階高7.2m以上 壁長さ比率=0.08	0.4	3.6	0.48	-	-	-	3.6
			0.3	5.0	0.31	-	-	-	
			-	5.0	0.60	3.0	-	-	
			3.0	5.0	0.40	3.0	-	-	
			3.0	3.0	0.31	3.0	-	-	
			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
			-	3.0	0.17	-	-	-	
			3.0	3.0	0.17	-	-	-	
			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)	③		3.0	3.0	0.11	-	-	-	
			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
			-	-	0.57	-	-	-	2.5
			-	2.0	0.30	-	-	-	2.0
			-	3.0	0.40	-	-	-	3.0
LR 建築物の環境負荷低減性	④		0.3	2.5	0.30	-	-	-	2.5
			-	2.0	0.50	-	-	-	
			-	3.0	0.50	-	-	-	
LR1 エネルギー	①	BPIm=0.77	-	-	0.40	-	-	-	3.4
			-	5.0	0.20	-	-	-	5.0
			3.0	3.0	0.10	-	-	-	3.0
LR2 資源・マテリアル	②	BEI=0.69	3.0	4.1	0.50	-	-	-	4.1
			0.2	3.0	0.20	-	-	-	3.0
			1.0	3.0	1.00	-	-	-	
4 効率的運用	③	集合住宅以外の評価 4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制 集合住宅の評価 4.1 モニタリング 4.2 運用管理体制	3.0	3.0	0.50	-	-	-	
			3.0	3.0	0.50	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	3.0	-	-	-	-	
			-	3.0	-	-	-	-	
			-	3.0	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル	③	1 水資源保護 1.1 節水 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 1 雨水利用システム導入の有無 2 雜排水等利用システム導入の有無	0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.0
			3.0	4.0	0.40	-	-	-	
			0.6	3.0	0.60	-	-	-	
			3.0	3.0	0.67	-	-	-	
			3.0	3.0	0.33	-	-	-	
			0.6	3.0	0.63	-	-	-	3.0
2 非再生性資源の使用量削減	④	2.1 材料使用量の削減 2.2 既存建築躯体等の継続使用 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 2.5 持続可能な森林から産出された木材 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	-	-	2.0	0.07	-	-	
			-	-	3.0	0.25	-	-	
			-	-	3.0	0.21	-	-	
			-	-	3.0	1.0	0.21	-	
			-	-	3.0	-	-	-	
			-	-	3.0	5.0	0.25	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避	④	3.1 有害物質を含まない材料の使用 3.2 フロン・ハロンの回避 1 消火剤 2 発泡剤(断熱材等) 3 冷媒	0.2	3.0	0.22	-	-	-	3.0
			3.0	3.0	0.32	-	-	-	
			0.6	3.0	0.68	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	3.0	0.50	-	-	
			-	-	3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境	①	1 地球温暖化への配慮 1.1 地域環境への配慮 2.1 大気汚染防止 2.2 温熱環境悪化の改善 2.3 地域インフラへの負荷抑制 1 雨水排水負荷低減 2 汚水処理負荷抑制 3 交通負荷抑制 4 廃棄物処理負荷抑制	0.3	2.9	0.33	-	-	-	3.1
			0.3	2.9	0.33	-	-	-	
			0.2	2.7	0.25	-	-	-	
			-	-	3.0	0.25	-	-	
			-	-	3.0	0.25	-	-	
			-	-	4.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮	②	3.1 騒音・振動・悪臭の防止 1 騒音 2 振動 3 悪臭 3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制 1 風害の抑制 2 砂塵の抑制 3 日照阻害の抑制 3.3 光害の抑制 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 2 基光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	0.3	3.0	0.33	-	-	-	3.0
			0.4	3.0	0.40	-	-	-	
			-	-	3.0	0.50	-	-	
			-	-	3.0	0.50	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
			-	-	0.4	0.40	-	-	

重点項目スコアシート

(仮称)株式会社 近藤鐵工所 ATC装置製造工場

実施設計段階

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.5
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.5	0.10	
② 資源の有効活用				3.1
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.22	
Q2-3	対応性・更新性	3.6	0.21	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.0	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.17	外構緑化:59.7%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化
 重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点 × 全体に対する重み) の総和
 重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用
 重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■建物名称 (仮称)株式会社 近藤鐵工所 ATC装置製造工場

計画上の配慮事項	
総合	建物を前面道路から後退させ、外壁を周辺と調和させた色調とし、敷地外周に高低木を配置することで周辺の景観に配慮した。
Q1 室内環境	対象外。
Q2 サービス性能	工場は間仕切り、柱を極力少なくし、高い階高とすることで空間にゆとりを持たせ将来の対応性、更新性に配慮した。
Q3 室外環境(敷地内)	外構の59.7%を緑化することで敷地内の温熱環境向上に配慮した。
LR1 エネルギー	高効率な設備を採用することでBEImを0.69とし、エネルギー消費量抑制に配慮した。
LR2 資源・マテリアル	自動水栓や節水型機器を採用することで水資源保護に配慮した。OAフロア等の再利用可能な仕様を採用することで非再生性資源の使用量削減に配慮した。
LR3 敷地外環境	十分な台数の使用者用、来客用駐車スペースや駐輪スペースを設け、管理車両、荷捌車両のスペースも確保することで、周辺の交通負荷抑制に配慮した。
その他	