

令和5年度 県管理河川”水防情報” (犬山市<北>)

【犬山市(北) 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【水位観測局(郷瀬川)】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高	: 4.45m
氾濫危険水位	: 3.50m
出動水位	: 2.60m
氾濫注意水位	: 2.00m
(零点高	: TP49.43m)

【排水調整基準】

(新川上流域: 水場川外水位観測局)

排水調整準備水位	: TP3.90m
排水調整停止水位	: TP5.20m
排水調整再開水位	: TP5.00m

(五条川流域: 春日観測局)

排水調整準備水位	: TP4.60m
排水調整停止水位	: TP5.55m
排水調整再開水位	: TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名: 表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

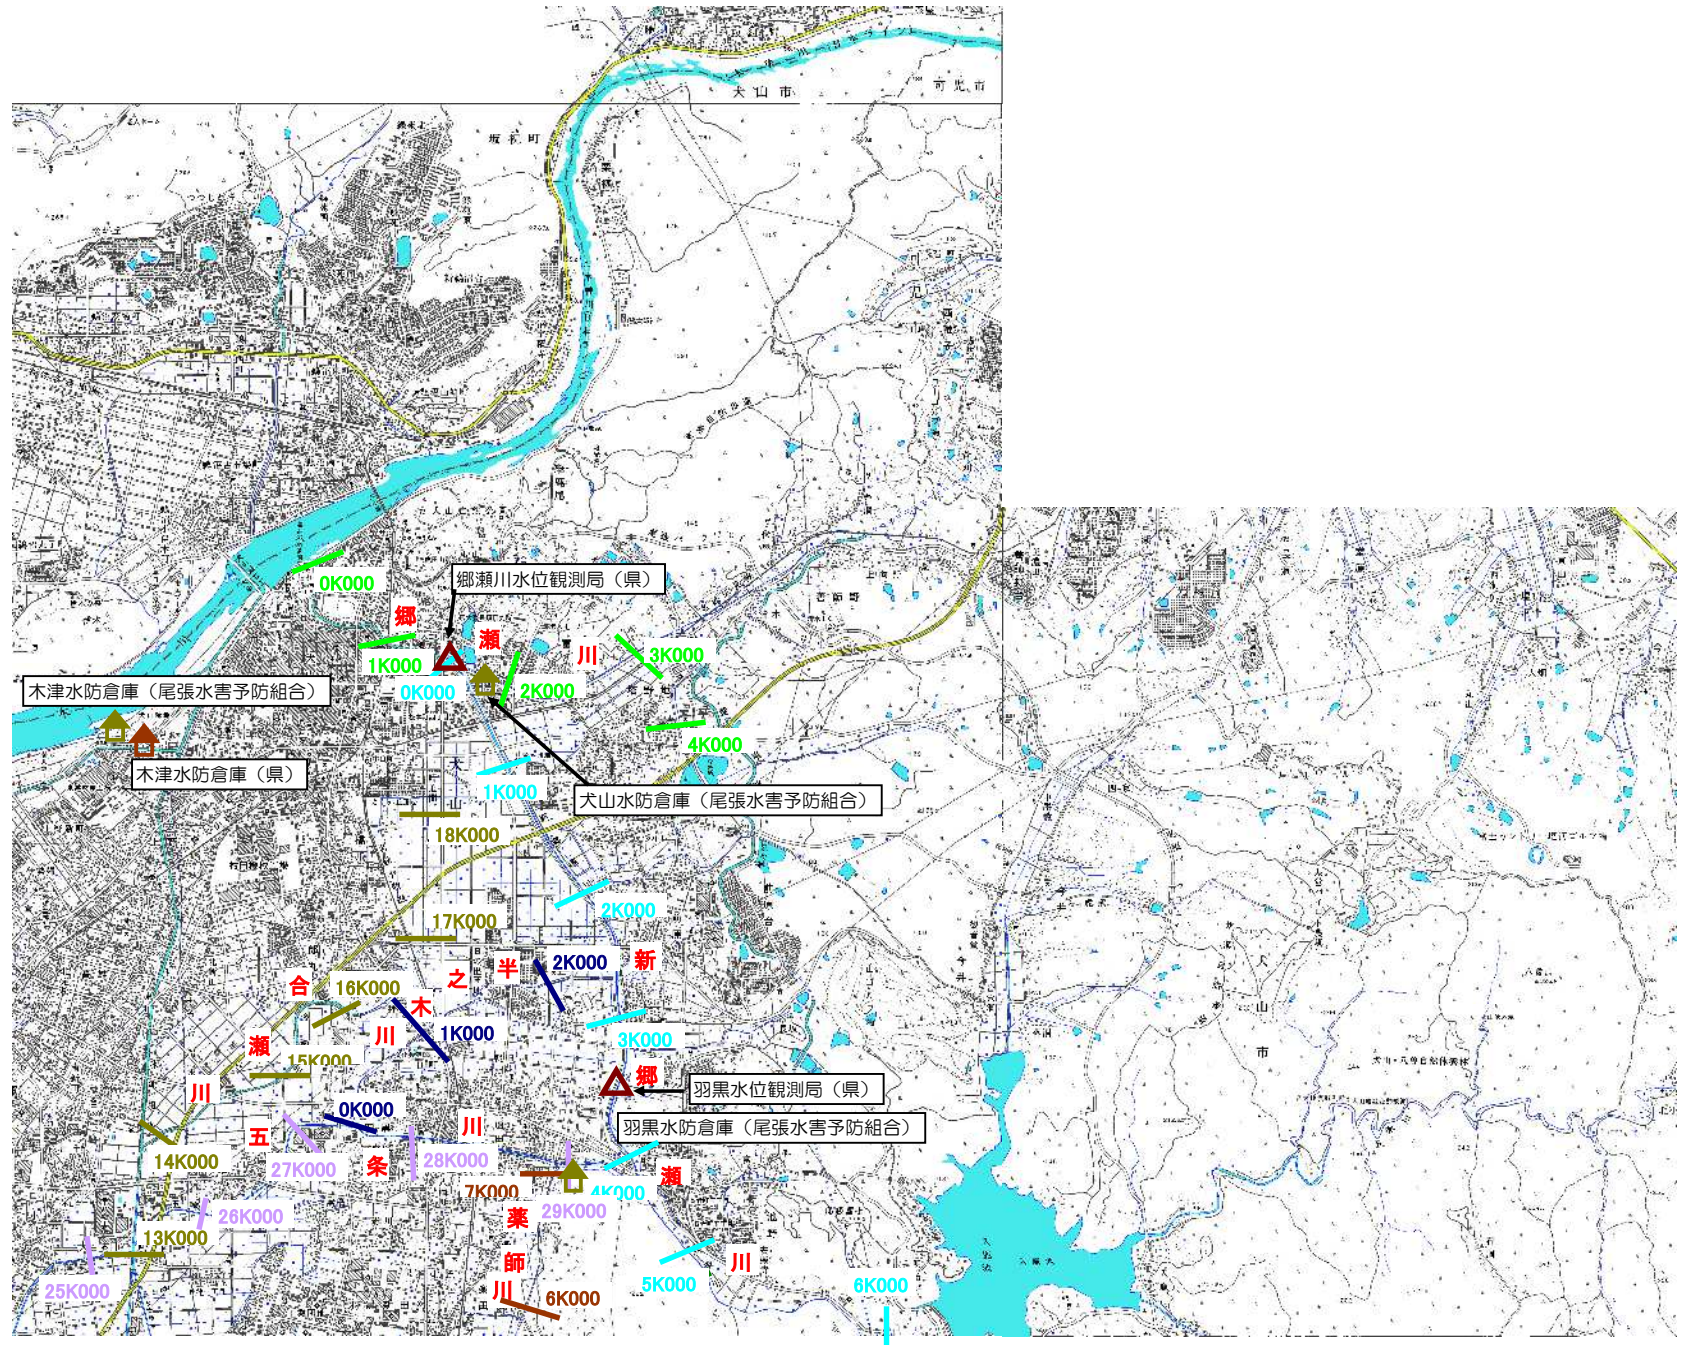

令和5年度 県管理河川”水防情報” (犬山市<南>)

【犬山市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【郷瀬川水位観測局(郷瀬川)】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高	; 4. 4 5 m
氾濫危険水位	; 3. 5 0 m
出動水位	; 2. 6 0 m
氾濫注意水位	; 2. 0 0 m
(零点高	; T P 4 9. 4 3 m)

【排水調整基準】

(新川上流域；水場川外水位観測局)

排水調整準備水位	; T P 3. 9 0 m
排水調整停止水位	; T P 5. 2 0 m
排水調整再開水位	; T P 5. 0 0 m

(五条川流域；春日観測局)

排水調整準備水位	; T P 4. 6 0 m
排水調整停止水位	; T P 5. 5 5 m
排水調整再開水位	; T P 5. 3 5 m

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(水防管理団体)	▲
重要水防箇所(重要度A)	—
重要水防箇所(重要度B)	—
重要水防箇所(重要度C)	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸

