令和５年度　県管理河川”水防情報”（東浦町）

【東浦町　施設内訳】

水防倉庫（県）	０箇所
重要水防箇所（重要度Ａ）	０箇所
重要水防箇所（重要度Ｂ）	４箇所
重要水防箇所（重要度Ｃ）	０箇所
排水調整対象ポンプ場	０箇所
水位･潮位観測局	６箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【境川水位観測局（泉田）】
刈谷市泉田町西中浜
堤防高　　；ＴＰ８．３０ｍ
氾濫危険水位；ＴＰ５．２０ｍ
避難判断水位；ＴＰ４．６５ｍ
出動水位　　；ＴＰ４．３５ｍ
氾濫注意水位；ＴＰ３．８５ｍ

※ＴＰは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

［建設事務所名：表番号（河川名）］
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）
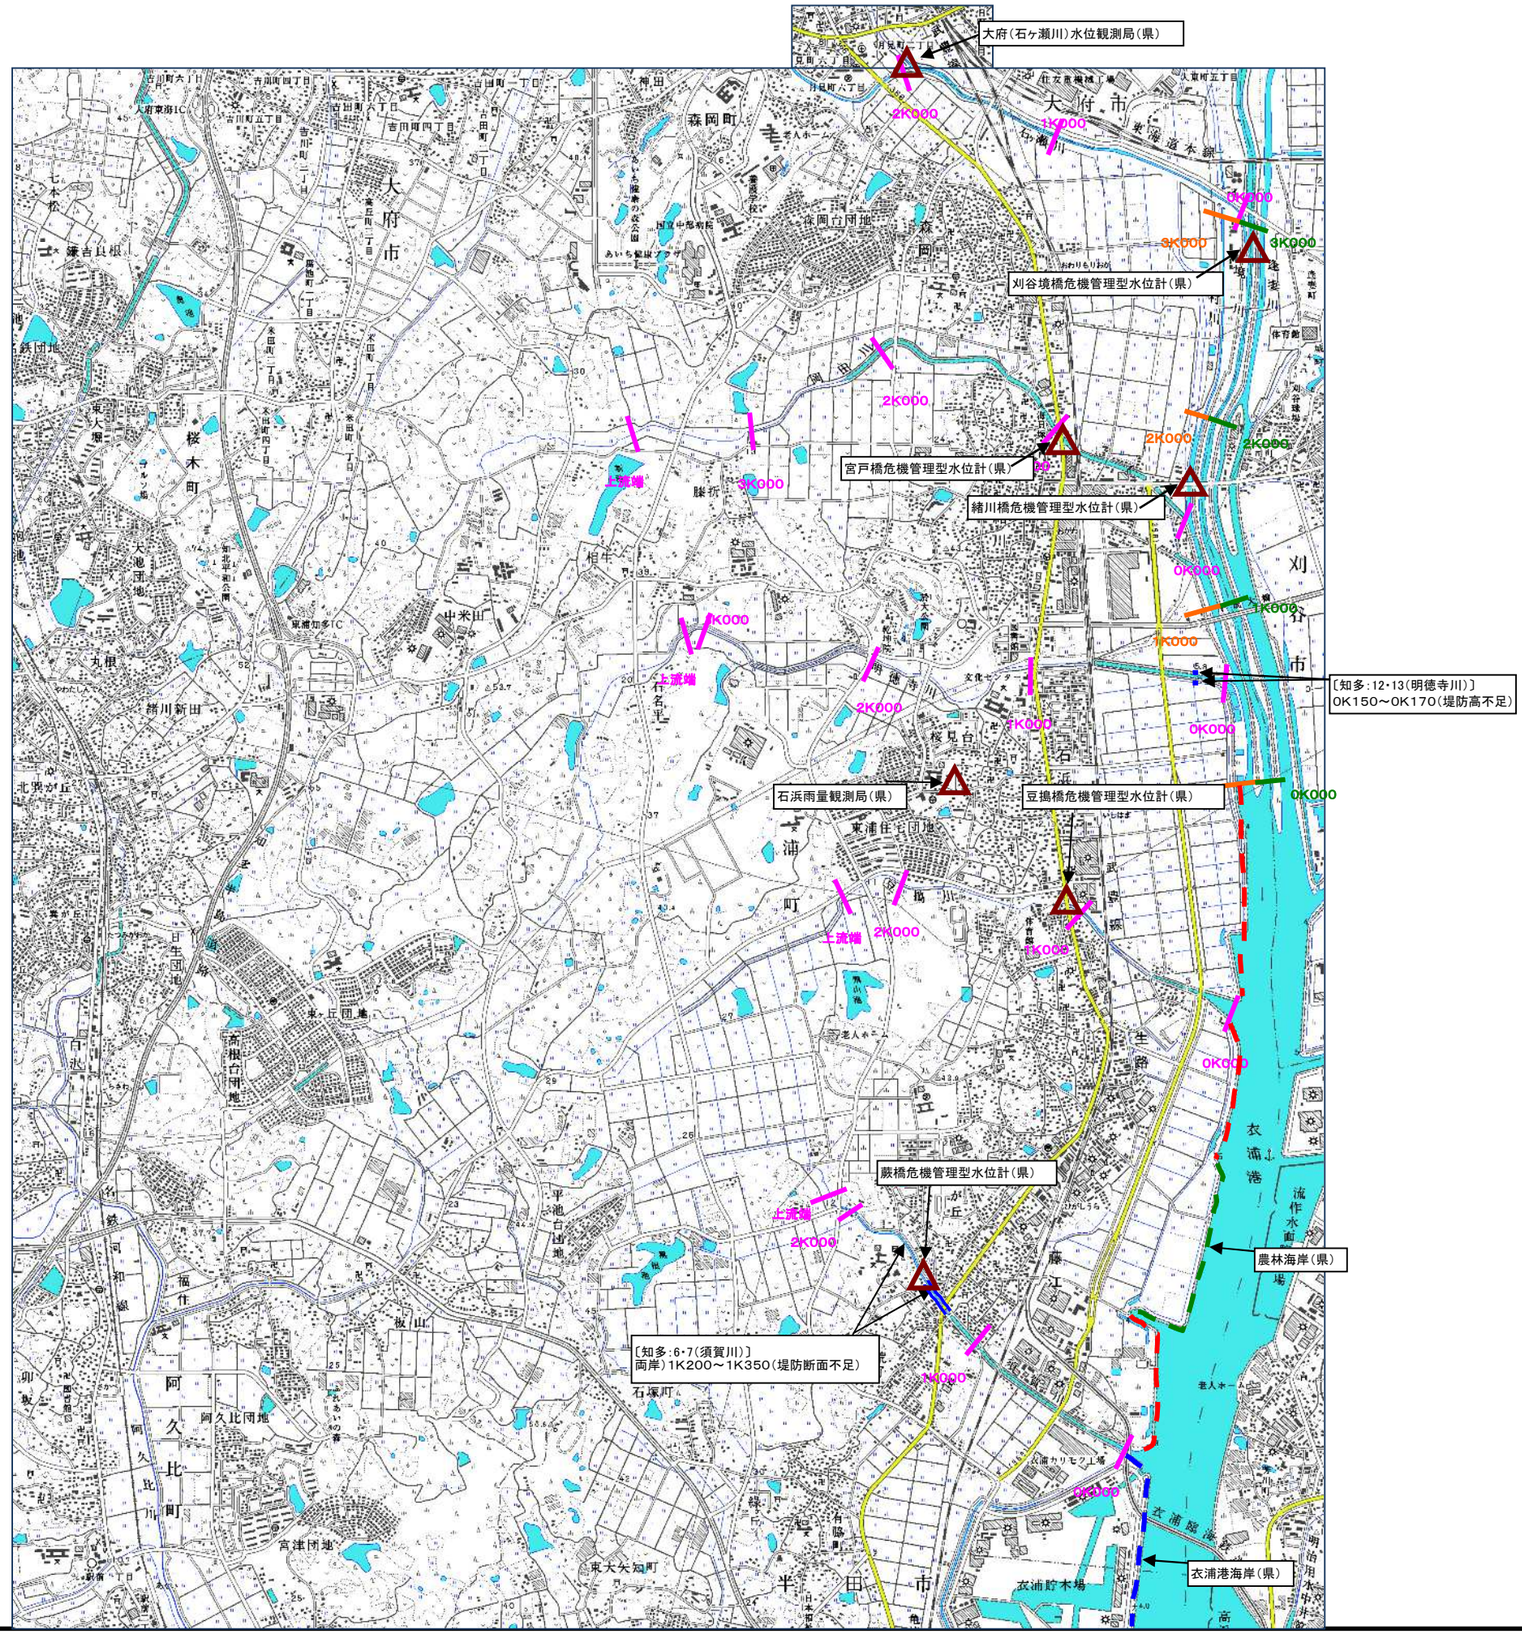
【 凡 例 】
水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所（重要度Ａ）
重要水防箇所（重要度Ｂ）
重要水防箇所（重要度Ｃ）
排水調整対象ポンプ場
水位･潮位観測局
水防警報発令河川･海岸