

令和6年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈熱田区〉）


【名古屋市（熱田区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

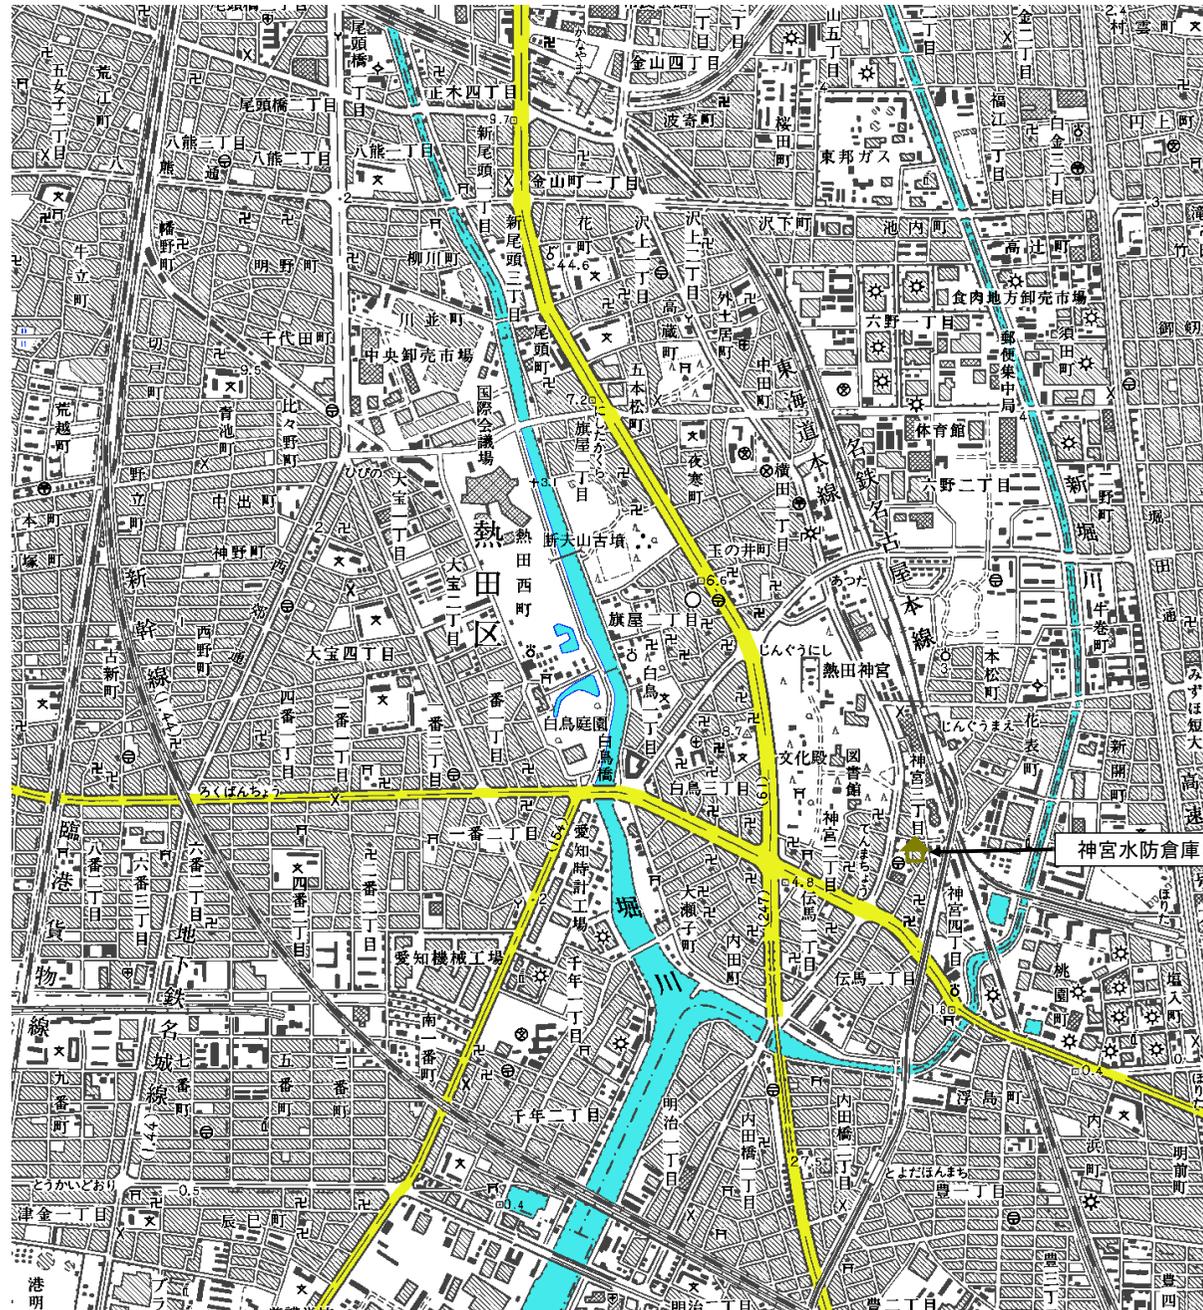

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和6年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈名東区〉）

【名古屋市（名東区） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	3箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【香流川水位観測局(猪子石)】

名東区猪高町大字猪子石字神ノ木

堤防高	; 4.10m
氾濫危険水位	; 2.30m
避難判断水位	; 1.70m
出動水位	; 1.50m
氾濫注意水位	; 1.10m
(零点高	; TP25.86m)

【植田川水位観測局(植田川)】

名東区猪高町

堤防高	; 5.10m
氾濫危険水位	; 4.20m
出動水位	; 3.70m
氾濫注意水位	; 2.40m
(零点高	; TP18.06m)

【矢田川水位観測局(平子)】

尾張旭市庄内中町字南島


堤防高	; 5.00m
氾濫危険水位	; 2.65m
避難判断水位	; 2.35m
出動水位	; 2.35m
氾濫注意水位	; 2.20m
(零点高	; TP40.36m)

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

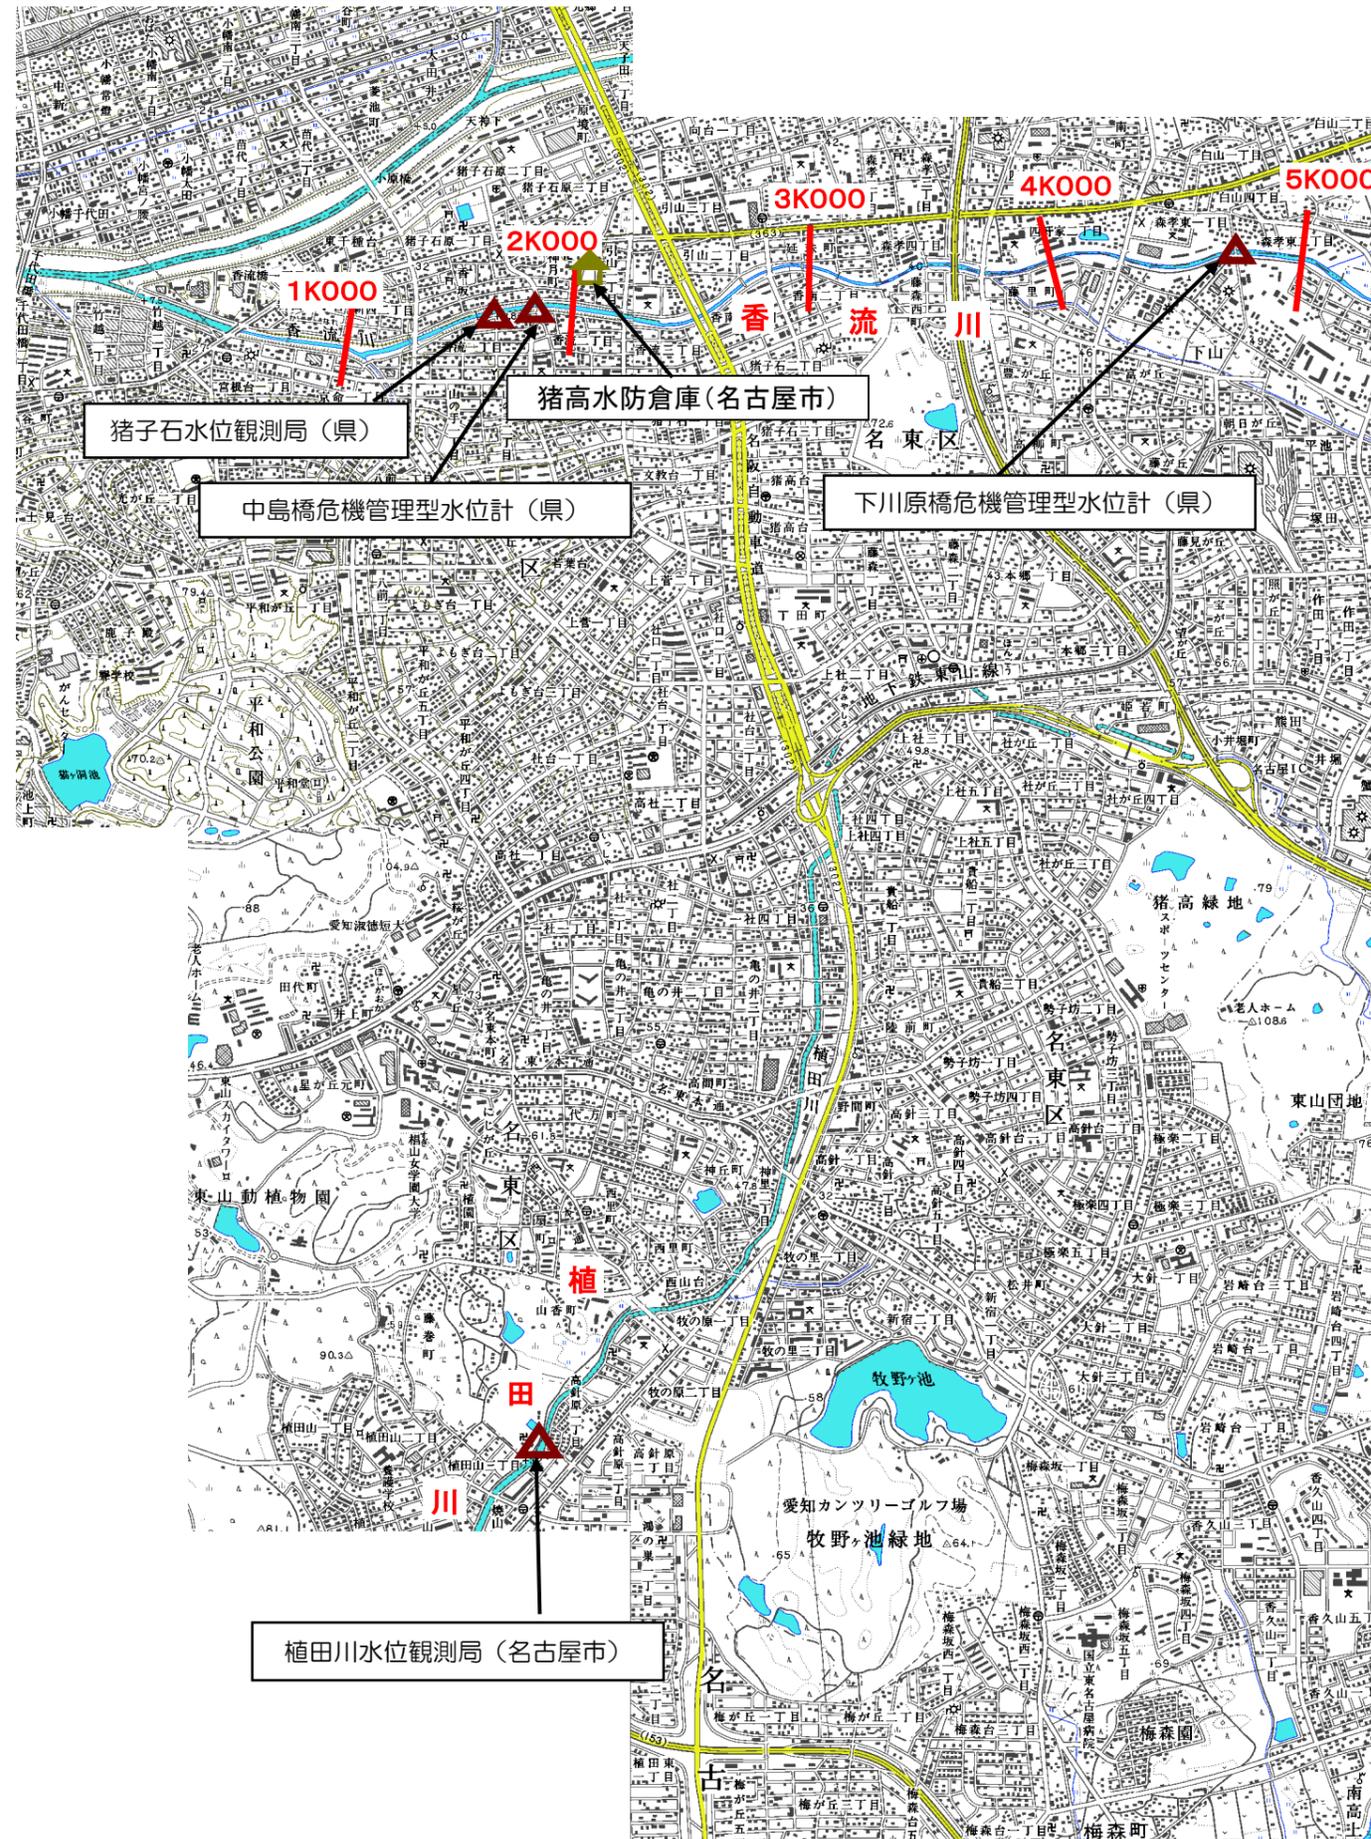

【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(水防管理団体)	▲
重要水防箇所(重要度A)	—
重要水防箇所(重要度B)	—
重要水防箇所(重要度C)	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	▲
水防警報発令河川・海岸	...

令和6年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈北区〉）

【名古屋市（北区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	3箇所
重要水防箇所（重要度B）	3箇所
重要水防箇所（重要度C）	1箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原

堤防高	； TP 6. 24m（左岸）
	TP 6. 28m（右岸）
氾濫危険水位	； TP 5. 20m
出動水位	； TP 3. 90m
氾濫注意水位	； TP 3. 00m

【排水調整基準】

（新川上流域；水場川外水位観測局）


排水調整準備水位	； TP 3. 90m
排水調整停止水位	； TP 5. 20m
排水調整再開水位	； TP 5. 00m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

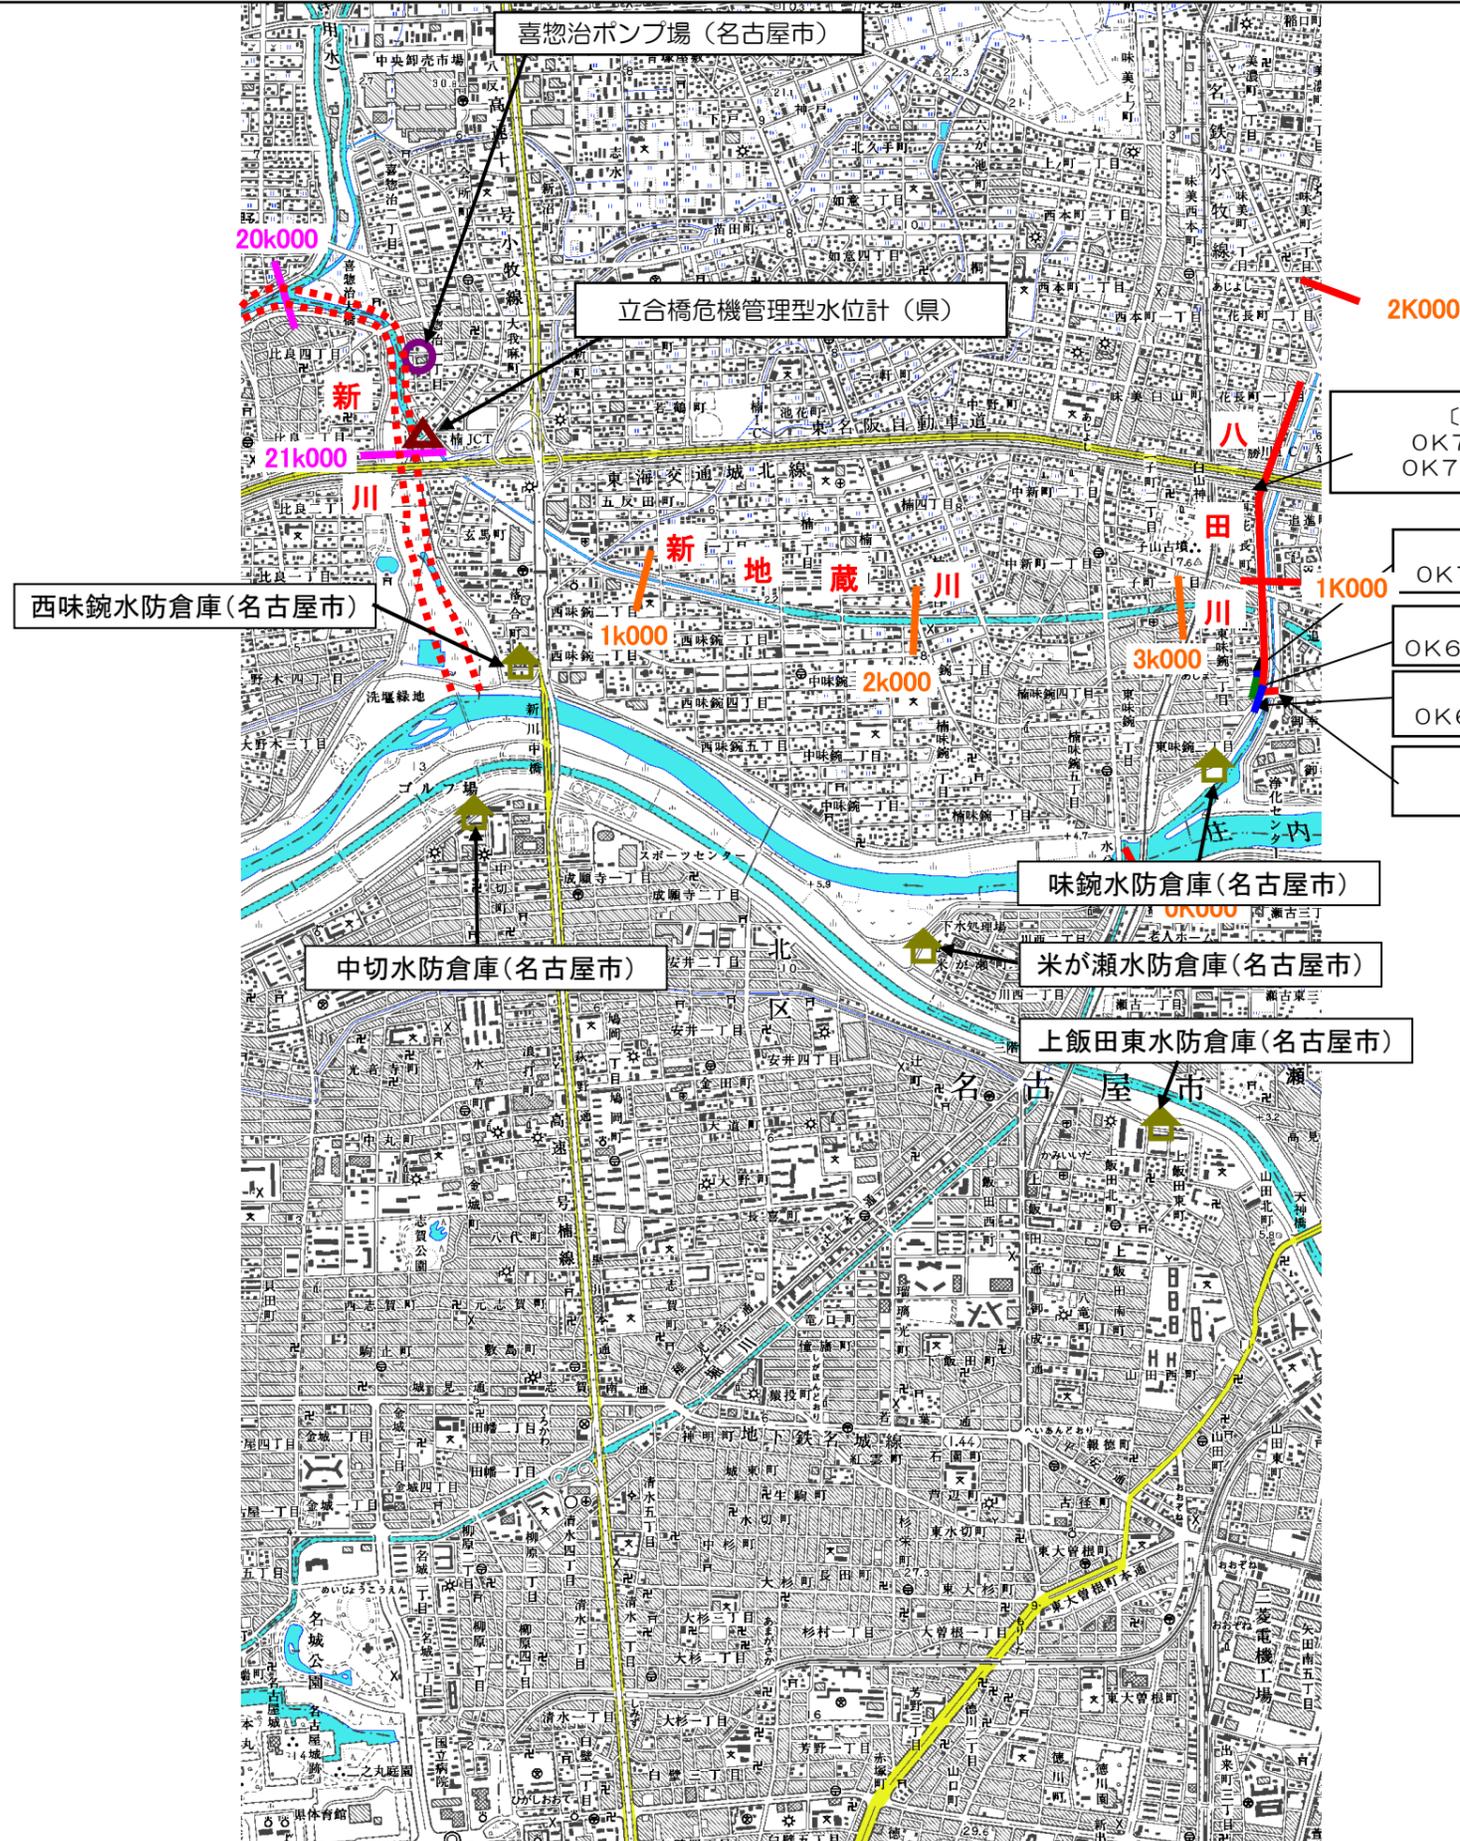

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	▲
水防警報発令河川・海岸	...

令和6年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈緑区〉）

【名古屋市（緑区） 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	天白川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【扇川水位観測局(鳴海)】

緑区鳴海町字向田	
堤防高	; TP 4.80m
氾濫危険水位	; TP 3.50m
避難判断水位	; TP 2.85m
出動水位	; TP 2.85m
氾濫注意水位	; TP 2.50m


【天白川水防警報基準観測局(天白)】

南区中江二丁目	
堤防高	; TP 8.94m
氾濫危険水位	; TP 6.50m
避難判断水位	; TP 5.35m
出動水位	; TP 5.15m
氾濫注意水位	; TP 4.30m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

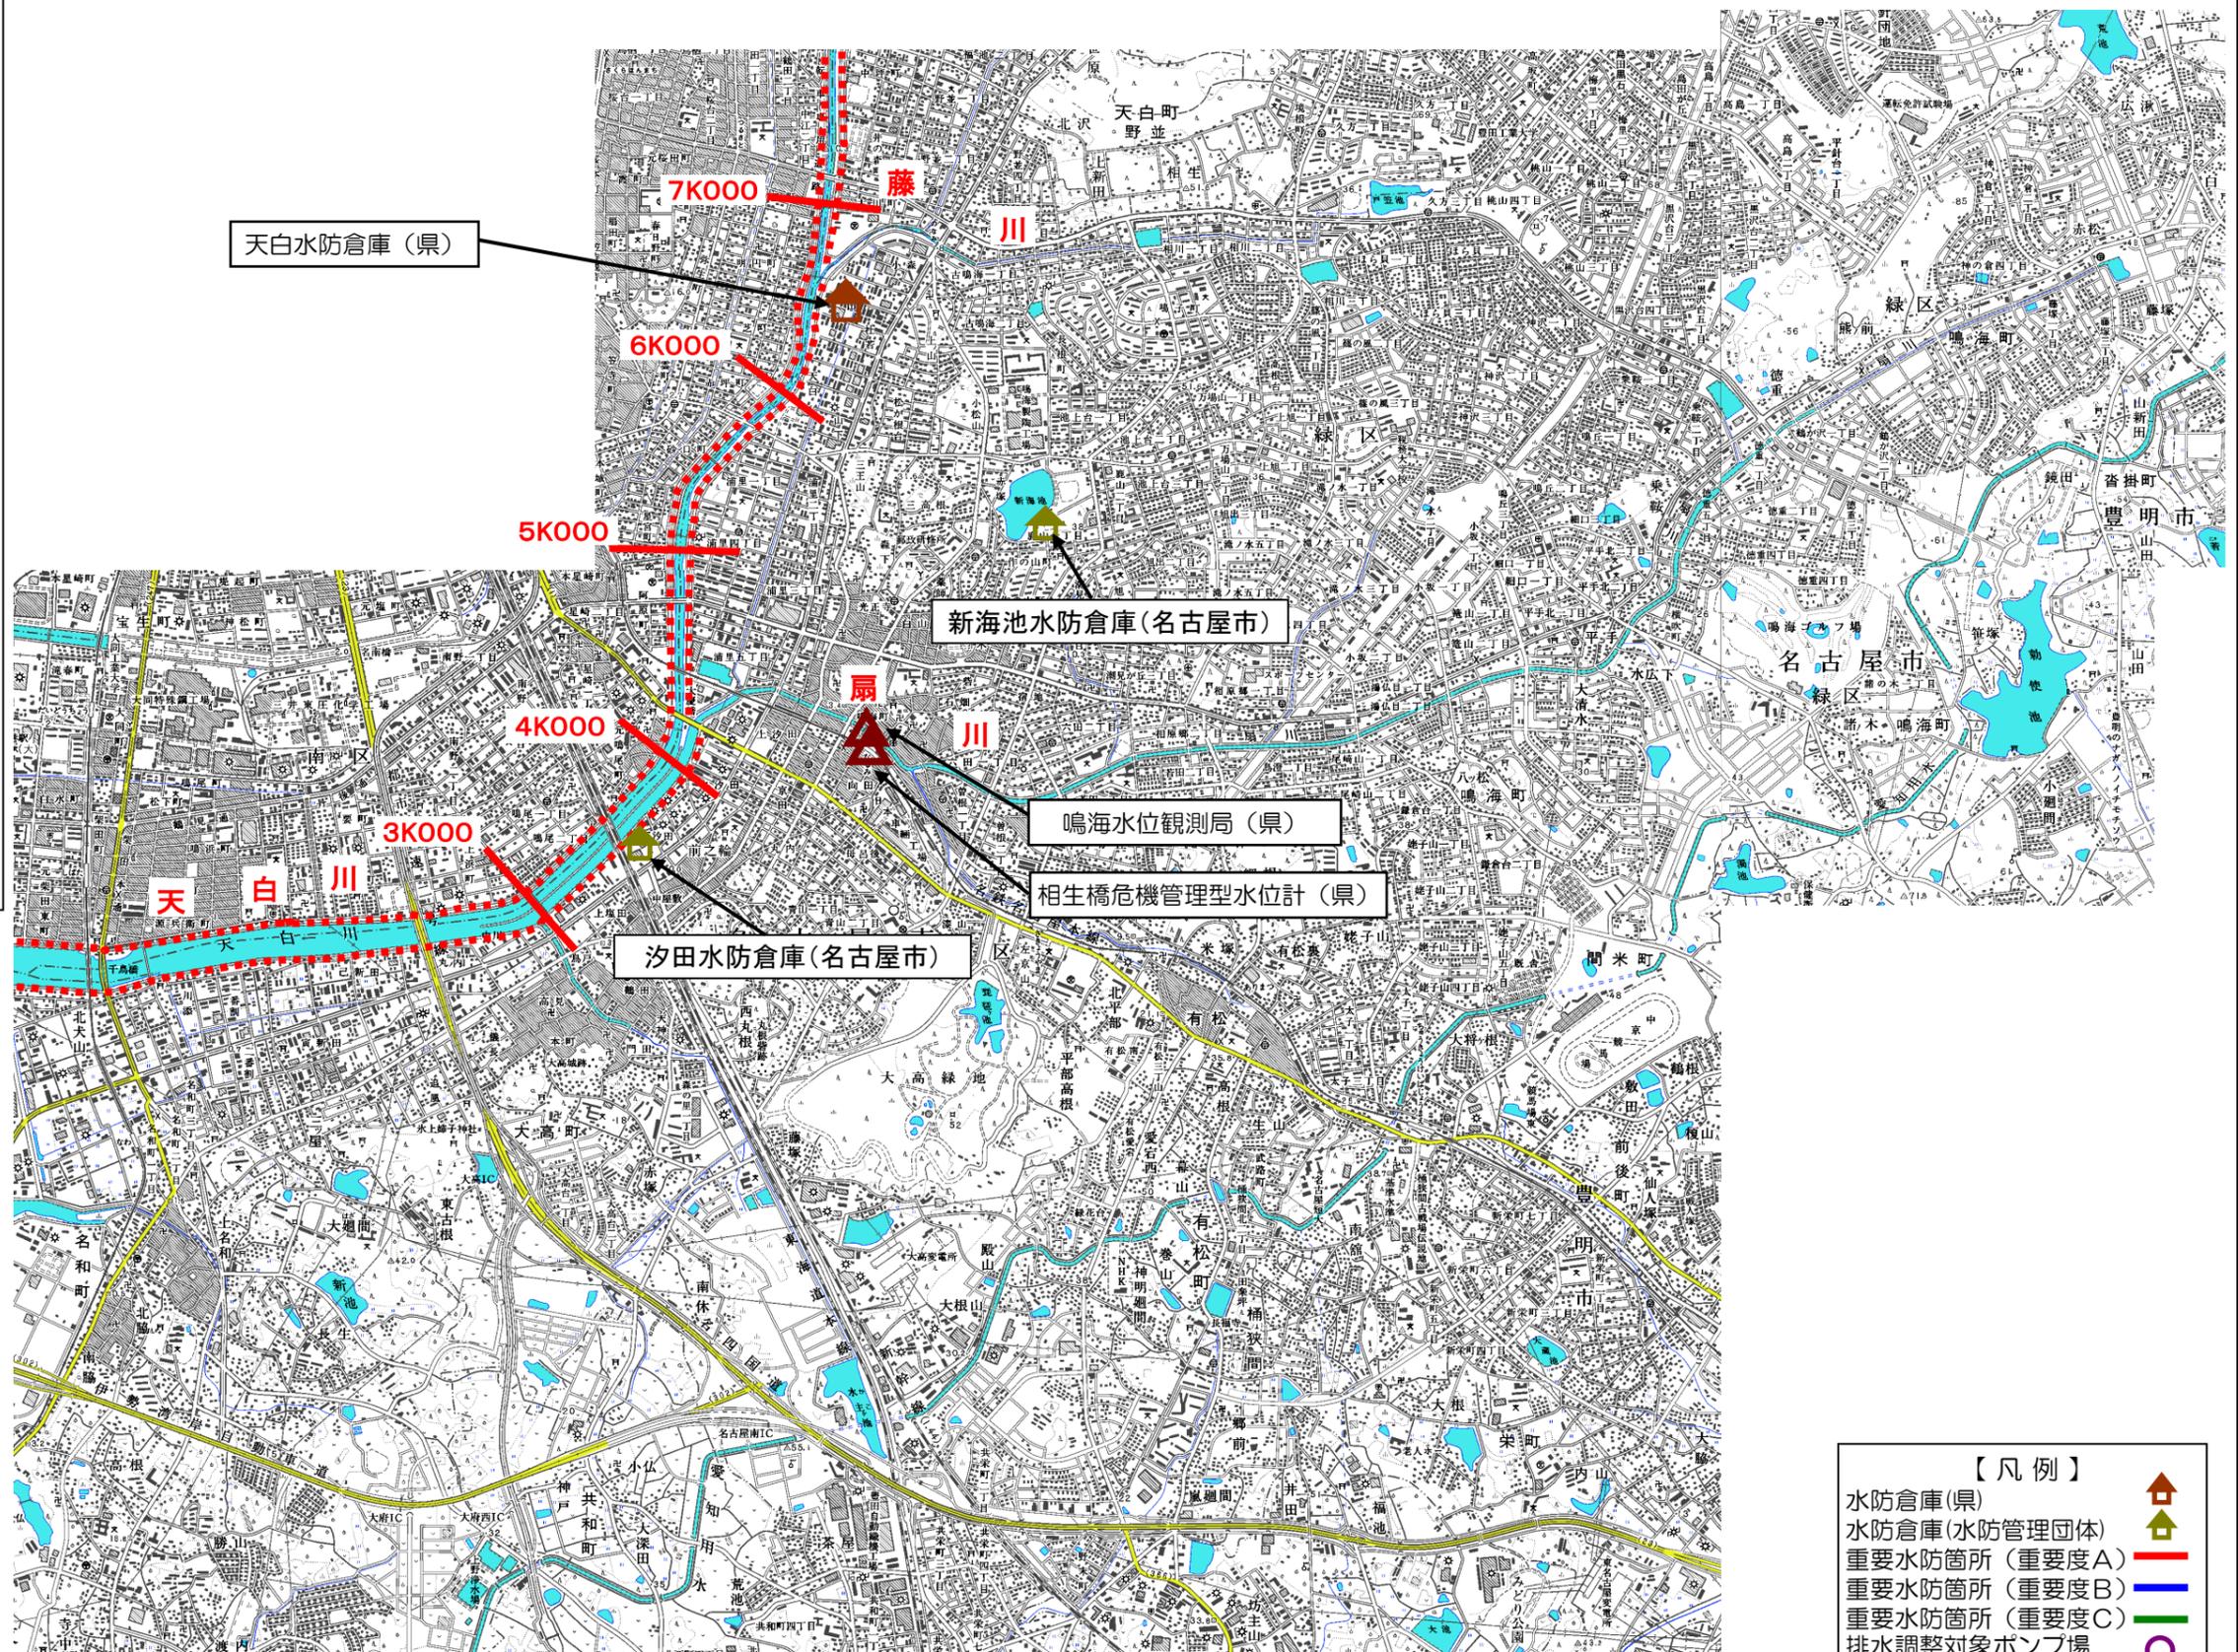

【凡例】

水防倉庫(県)	🏠
水防倉庫(水防管理団体)	🏡
重要水防箇所(重要度A)	🔴
重要水防箇所(重要度B)	🔵
重要水防箇所(重要度C)	🟢
排水調整対象ポンプ場	🟡
水位・潮位観測局	📏
水防警報発令河川・海岸	🔴