

令和6年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈東北〉）

【瀬戸市（東北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】

瀬戸市川西町一丁目


堤防高	: 3.70m
氾濫危険水位	: 2.90m
出動水位	: 2.30m
氾濫注意水位	: 2.00m
（零点高	: TP69.22m）

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

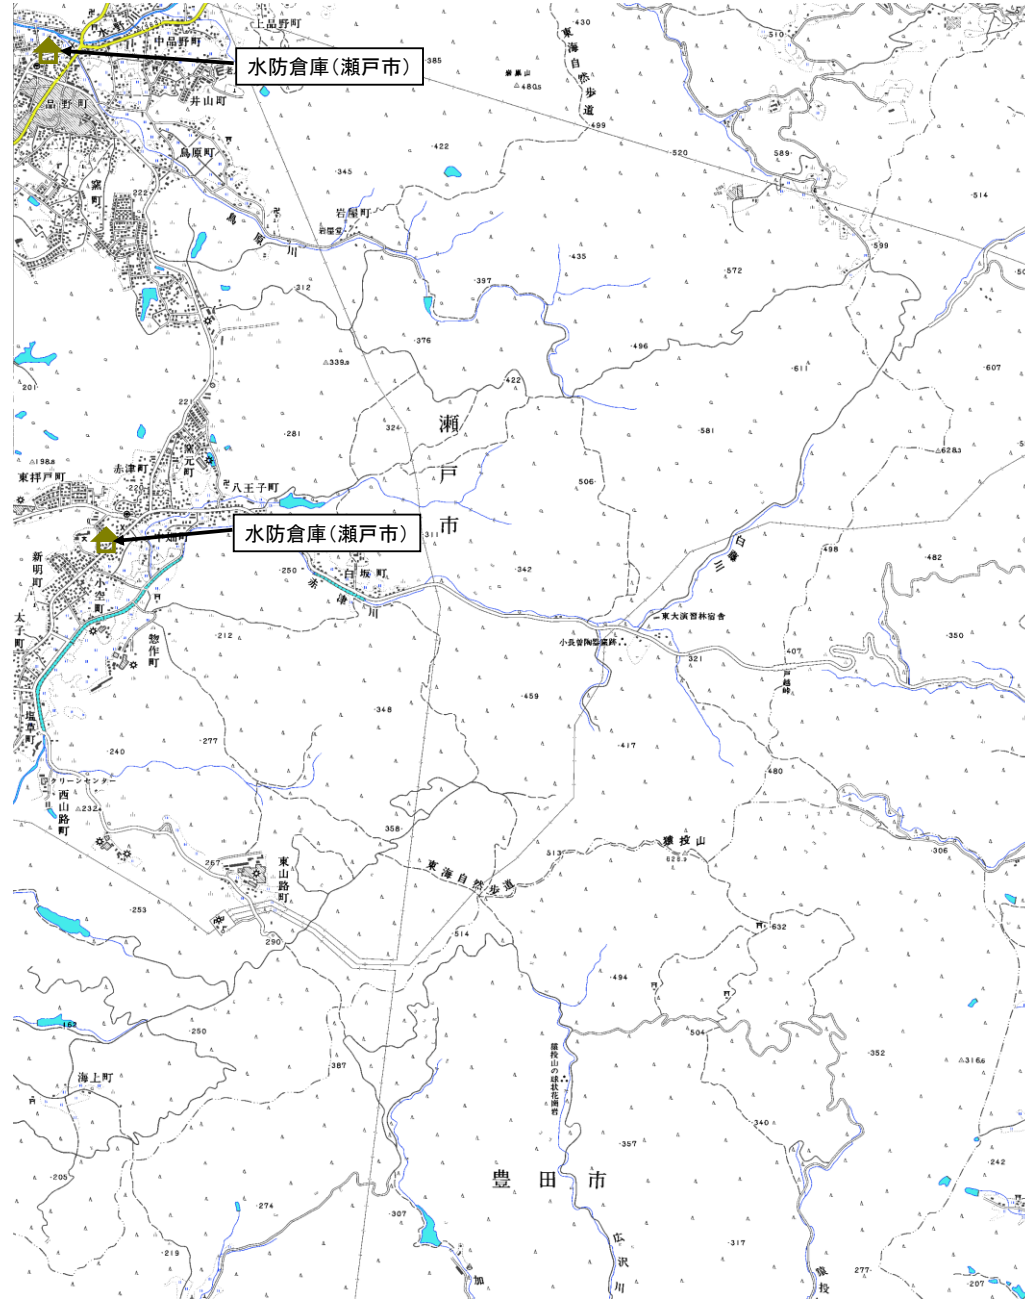

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和6年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈東南〉）

【瀬戸市（東南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	2箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】


瀬戸市川西町一丁目	
堤防高	: TP 3.70m
氾濫危険水位	: TP 2.90m
出動水位	: TP 2.30m
氾濫注意水位	: TP 2.00m
（零点高	: TP 69.22m）

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

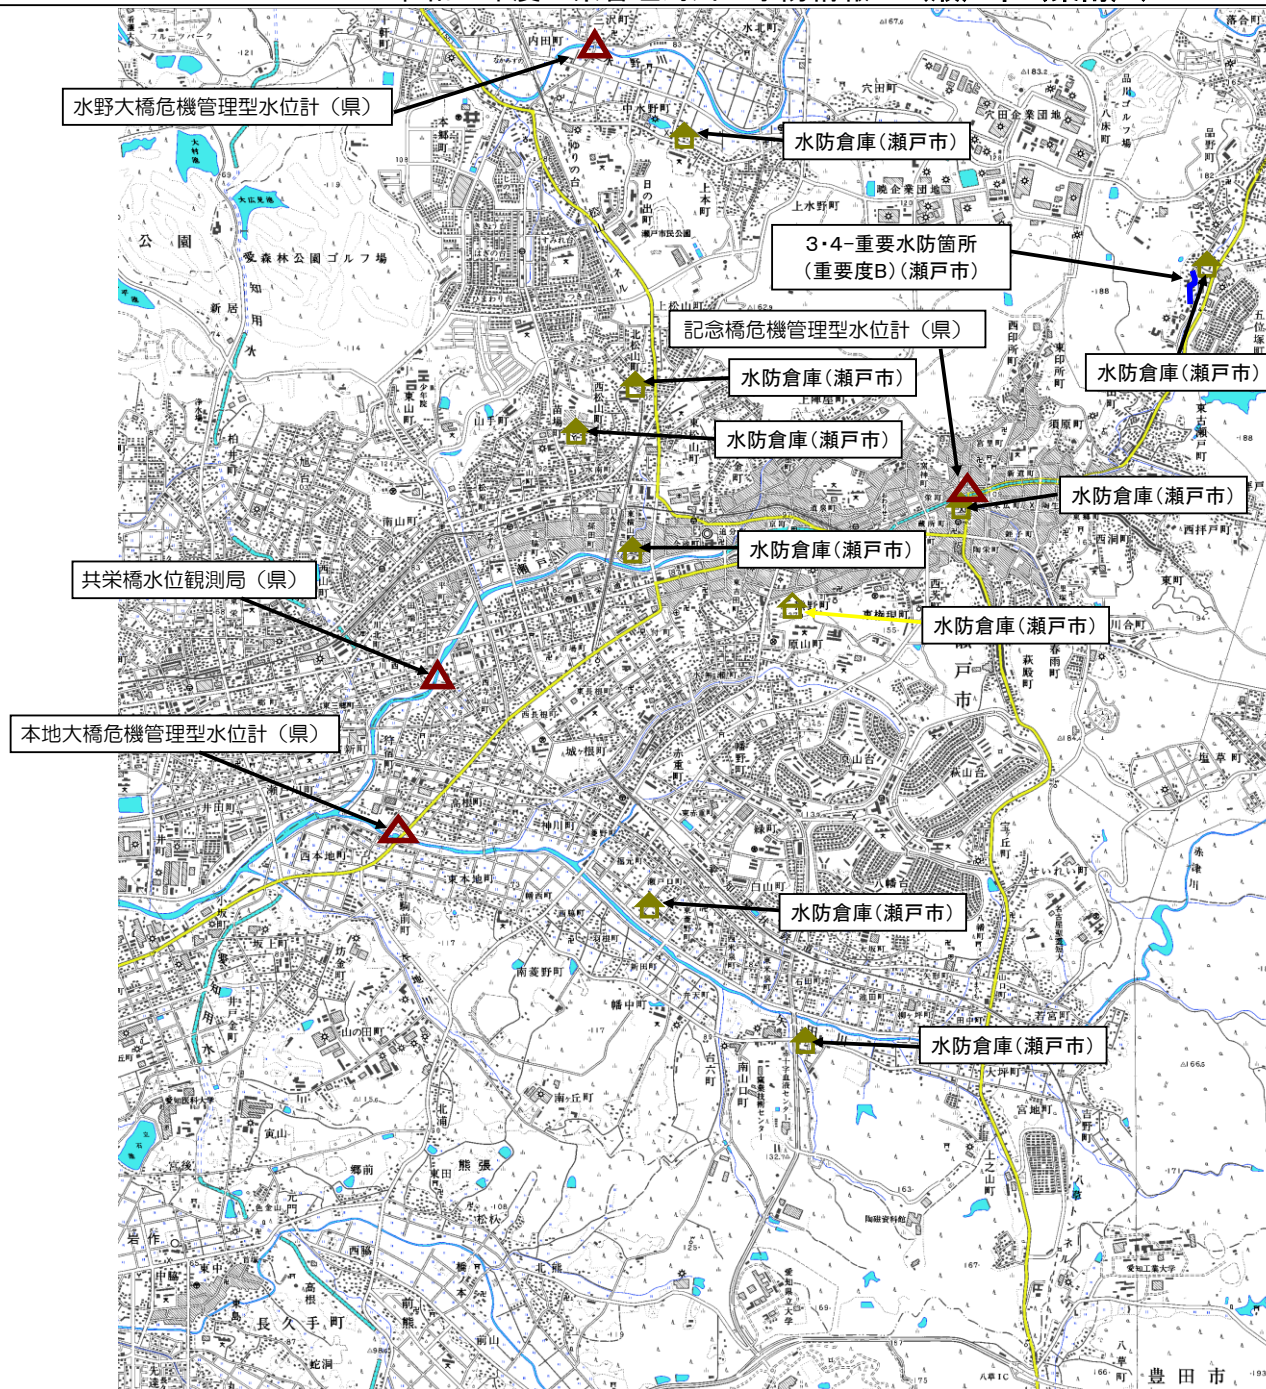

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和6年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈西北〉）

【瀬戸市（西北） 施設内訳】

- | | |
|--------------|-----|
| 水防倉庫（県） | 0箇所 |
| 重要水防箇所（重要度A） | 0箇所 |
| 重要水防箇所（重要度B） | 0箇所 |
| 重要水防箇所（重要度C） | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場 | 0箇所 |
| 水位・潮位観測局 | 0箇所 |
| 水防警報発令河川 | なし |
| 水防警報発令海岸 | なし |

<特記事項>

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】

- 瀬戸市川西町一丁目
堤防高 : TP3.70m
氾濫危険水位 : TP2.90m
出動水位 : TP2.30m
氾濫注意水位 : TP2.00m
(零点高 : TP69.22m)









※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

- | | |
|--------------|---|
| 水防倉庫（県） |  |
| 水防倉庫（水防管理団体） |  |
| 重要水防箇所（重要度A） |  |
| 重要水防箇所（重要度B） |  |
| 重要水防箇所（重要度C） |  |
| 排水調整対象ポンプ場 |  |
| 水位・潮位観測局 |  |
| 水防警報発令河川・海岸 |  |

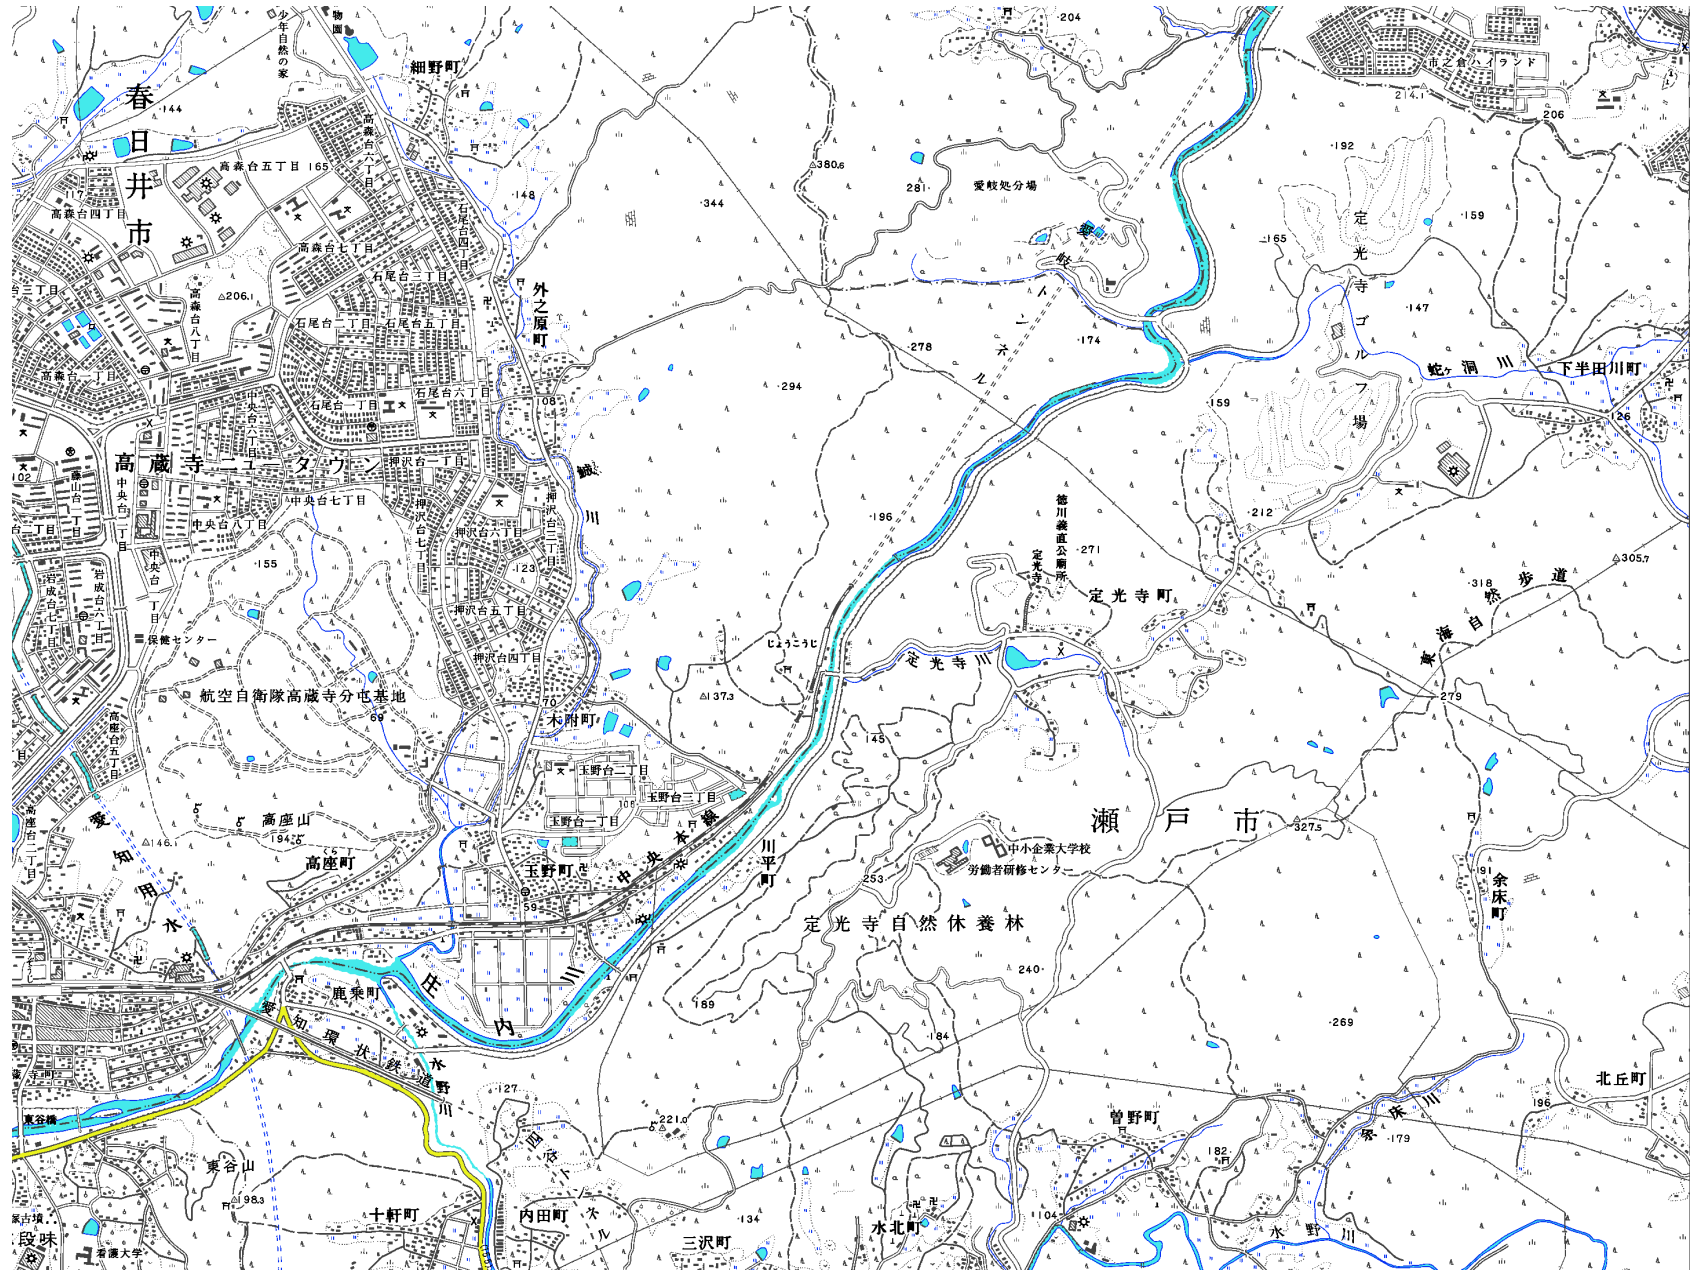

令和6年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈西南〉）

【瀬戸市（西南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】

瀬戸市川西町一丁目

堤防高	: TP3.70m
氾濫危険水位	: TP2.90m
出動水位	: TP2.30m
氾濫注意水位	: TP2.00m
（零点高	: TP69.22m）

【矢田川水位観測局（平子）】


尾張旭市庄内中町字南島

堤防高	: 5.00m
氾濫危険水位	: 2.65m
避難判断水位	: 2.35m
出動水位	: 2.35m
氾濫注意水位	: 2.20m

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

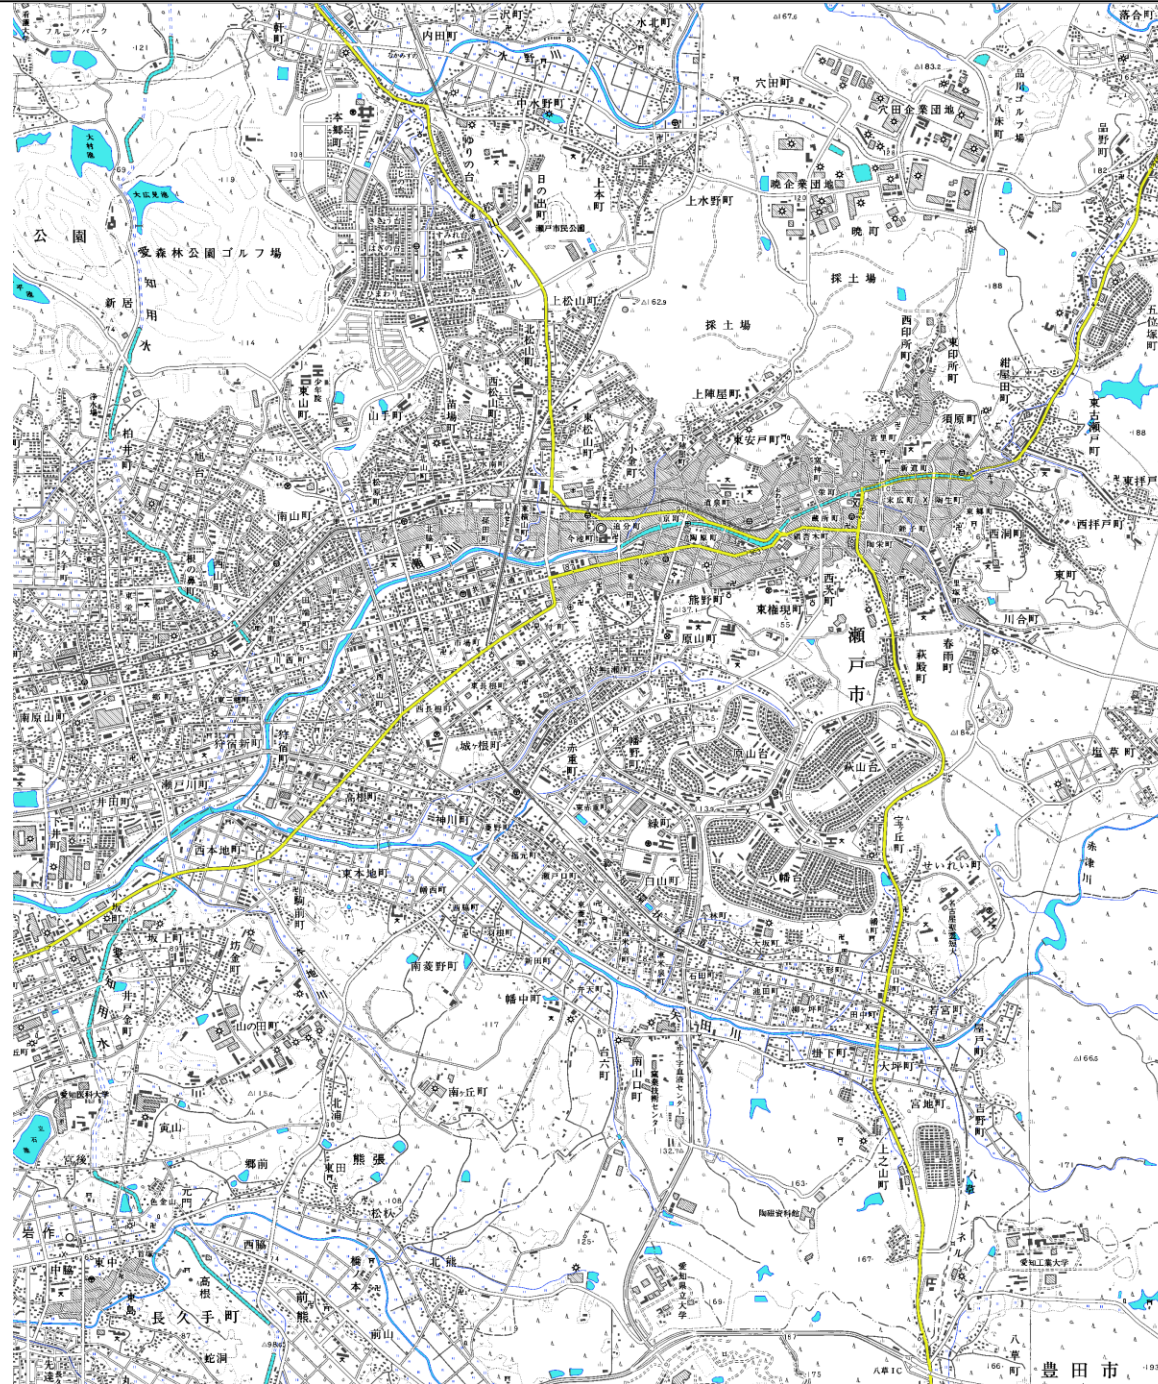

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	