

# 令和6年度 県管理河川”水防情報”（稲沢市）

## 【稲沢市 施設内訳】

水防倉庫（県）	0 箇所
重要水防箇所（重要度A）	1 箇所
重要水防箇所（重要度B）	0 箇所
重要水防箇所（重要度C）	0 箇所
排水調整対象ポンプ場	1 箇所
水位・潮位観測局	4 箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

## <特記事項>

### 【日光川水防警報基準観測局（戸対）】

一宮市萩原町築込字西古川
堤防高：TP4. 40m（左岸）
TP4. 49m（右岸）
氾濫危険水位：TP3. 50m
避難判断水位：TP2. 90m
出動水位：TP2. 60m
氾濫注意水位：TP2. 30m

### 【五条川水位観測局（春日）】

春日町大字落合
堤防高：TP7. 20m
氾濫危険水位：TP5. 55m
避難判断水位：TP5. 05m
出動水位：TP4. 60m
氾濫注意水位：TP3. 90m

### 【排水調整基準】

（五条川流域：春日観測局）
排水調整準備水位：TP4. 60m
排水調整停止水位：TP5. 55m
排水調整再開水位：TP5. 35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


## 【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

### 【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

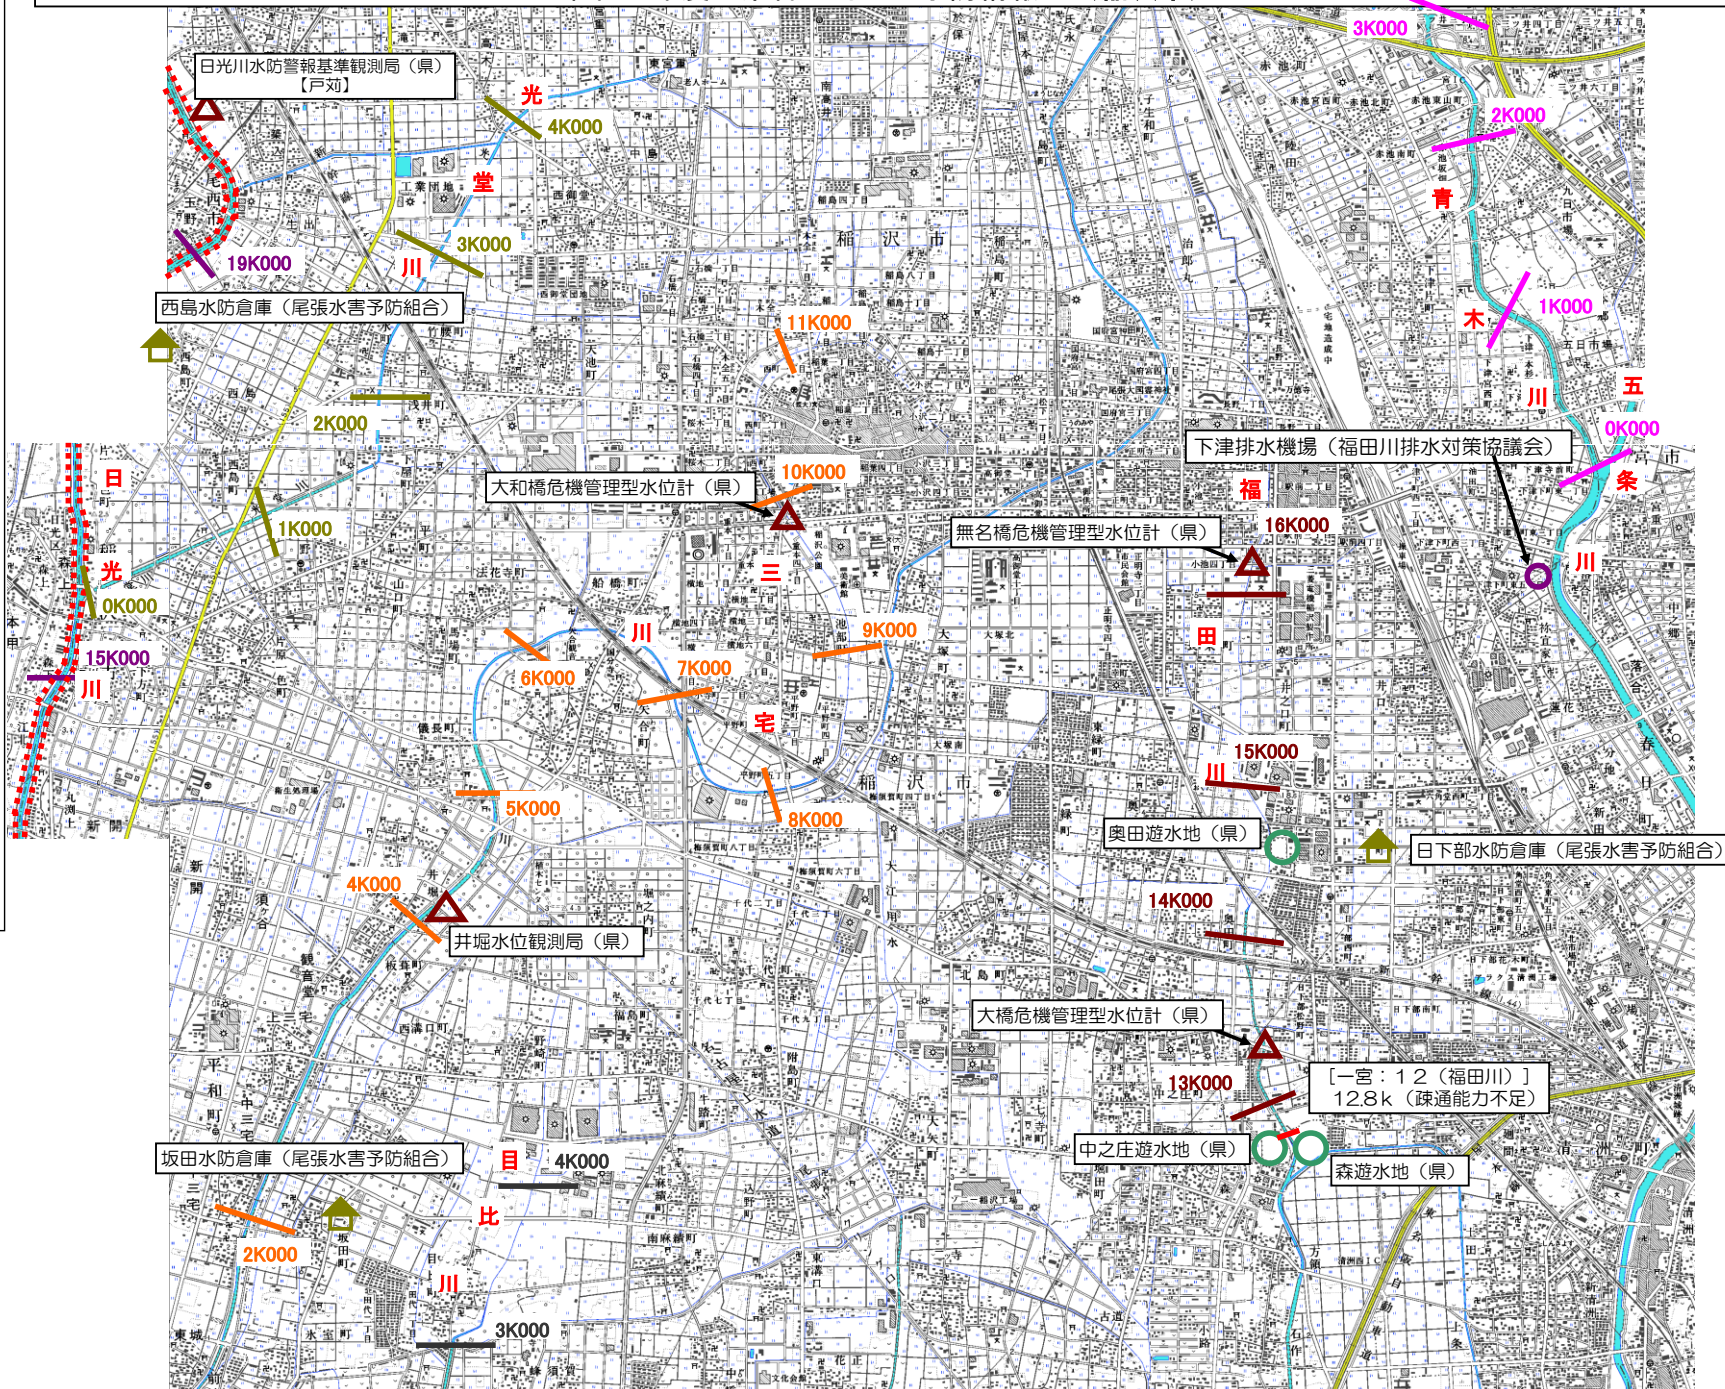

# 令和6年度 県管理河川”水防情報”（稲沢市<旧祖父江町>）

## 【稲沢市(旧 祖父江町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

## <特記事項>

### 【日光川水防警報基準観測局(戸苅)】

- 一宮市萩原町築込字西古川
- 堤防高：TP4.40m(左岸)  
TP4.49m(右岸)
- 氾濫危険水位：TP3.50m
- 出動水位：TP2.60m
- 氾濫注意水位：TP2.30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

## 【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)



### 【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

# 令和6年度 県管理河川”水防情報” (稲沢市<旧平和町>)

## 【稲沢市(旧 平和町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	3箇所
重要水防箇所(重要度C)	5箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

## <特記事項>

### 【日光川水防警報基準観測局(戸苅)】


一宮市萩原町築込字古川
堤防高; TP4. 40m (左岸)
TP4. 49m (右岸)
氾濫危険水位; TP3. 50m
避難判断水位; TP2. 90m
出動水位; TP2. 60m
氾濫注意水位; TP2. 30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

## 【記載事項】

[建設事務所名: 表番号(河川名)]  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

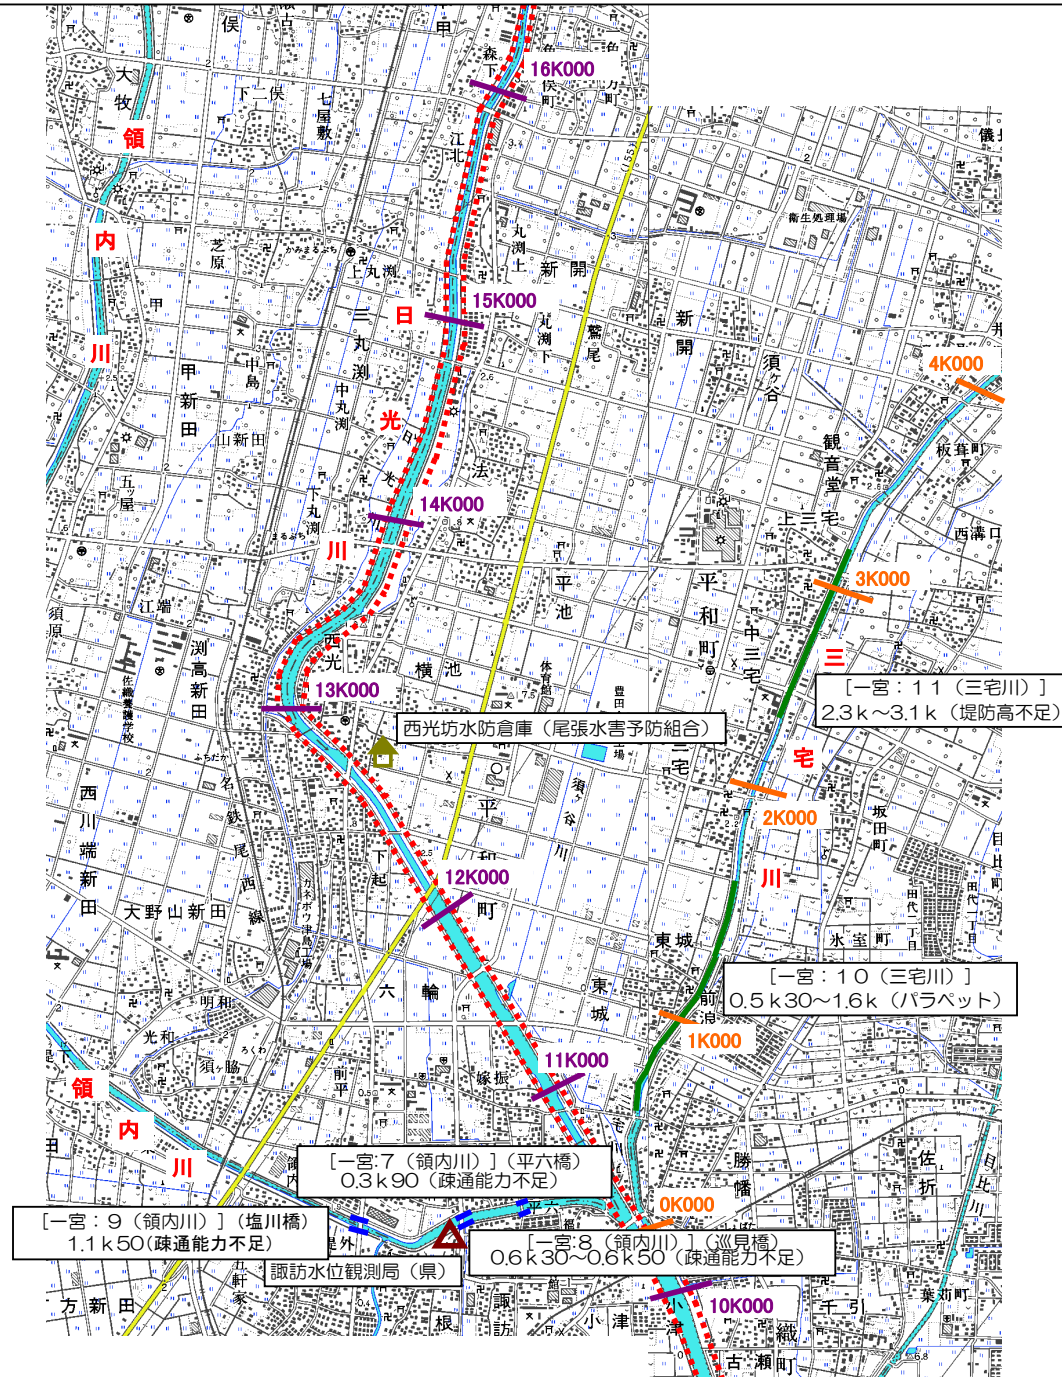

### 【凡例】

水防倉庫(県)	▲
水防倉庫(水防管理団体)	▲
重要水防箇所(重要度A)	—
重要水防箇所(重要度B)	—
重要水防箇所(重要度C)	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	....